

# Avis Technique 7/14-1595

*Enduit sur laine de roche pour constructions à ossature en bois*

*Système d'isolation  
thermique extérieure de  
façade*

*External Thermal Insulation  
Composite System*

*Wärmedämm-  
Verbundsystem von  
Fassaden*

## Pariso MOB LR - M

**Titulaire :** Société ParexGroup S.A.  
19 place de la Résistance  
CS 50053  
FR-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex  
Tél. : +33 (0)1 41 17 45 45  
Fax : +33 (0)1 41 17 46 70  
E-mail : [contact.communication@parex-group.com](mailto:contact.communication@parex-group.com)  
Internet : [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**Distributeur :** Société ParexGroup S.A.  
19 place de la Résistance  
CS 50053  
FR-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex  
Tél. : +33 (0)1 41 17 45 45  
Fax : +33 (0)1 41 17 46 70  
E-mail : [contact.communication@parex-group.com](mailto:contact.communication@parex-group.com)  
Internet : [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

Commission chargée de formuler des Avis Techniques  
(arrêté du 21 mars 2012)

### Groupe Spécialisé n° 7

Systèmes d'isolation thermique extérieure  
avec enduit et produits connexes

Vu pour enregistrement le 1<sup>er</sup> avril 2015



Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2  
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

**Le Groupe Spécialisé n° 7 « Systèmes d'isolation thermique extérieure avec enduit et produits connexes » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 16 octobre 2014, la demande relative au système d'isolation thermique extérieure PARISO MOB LR - M présentée par la société ParexGroup S.A. Le présent document transcrit l'avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 7 sur les dispositions de mise en œuvre proposées dans le Dossier Technique établi par le demandeur pour l'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi visé, en France Métropolitaine.**

## 1. Définition succincte

### 1.1 Description succincte

Système d'isolation thermique extérieure constitué d'un sous-enduit mince à base de liant hydraulique obtenu à partir d'une poudre mélangée à de l'eau, armé d'un treillis en fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en laine de roche fixés mécaniquement sur les parois extérieures de constructions à ossature en bois.

La finition est assurée :

- par un revêtement à base de liant acrylique, acrylosiloxane ou silicate, ou
- par un revêtement à base de chaux aérienne, ou
- par un enduit épais projeté à base de liant hydraulique.

Seuls les supports neufs sont visés.

Son application sur parois planes verticales en maçonnerie ou en béton fait par ailleurs l'objet de l'Agrément Technique Européen ETA-11/0110 et d'un Document Technique d'Application en cours de validité.

### 1.2 Identification

Les marques commerciales et les références des composants du système sont inscrites sur les emballages.

## 2. AVIS

### 2.1 Domaine d'emploi accepté

Pose sur parois extérieures de constructions à ossature en bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 et en respectant les prescriptions du § 2 du *Cahier du CSTB 3729\_V2* de décembre 2014 « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à ossature en bois – Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n°2 et n°7 », dénommé dans la suite du texte « Cahier ETICS sur COB ». Le dimensionnement de l'ossature en bois doit respecter les règles en vigueur (Eurocode 5 et Eurocode 8) et un déplacement horizontal maximal ne dépassant pas 1/500<sup>e</sup> d'une hauteur d'étage (correspondant à un maximum de 3 m), dans le plan et hors plan de la paroi.

Les panneaux supports d'ETICS visés (parois extérieures) sont définis au §1 du Dossier Technique. Tous ces panneaux doivent respecter les prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques (§ 2.32) et du § 3.1 du Dossier Technique. Le pare-vapeur utilisé dans les parois extérieures de COB présente une valeur de  $s_d$  (épaisseur d'air équivalente) supérieure ou égale à 90 m.

En situation « a », « b » et « c » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur de l'ETICS est limitée à R + 2 avec un maximum de 9 m (hors pointe de pignon). En situation « d » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur de l'ETICS est limitée à R + 1 avec un maximum de 6 m (hors pointe de pignon).

Les locaux visés sont les locaux à faible hygrométrie et à hygrométrie moyenne, au sens de l'Annexe D du NF DTU 31.2 P1-1.

L'adéquation entre la nature du système et sa destination doit être préalablement vérifiée, au regard des réglementations de sécurité incendie en vigueur pour les bâtiments concernés.

### 2.2 Aptitude à l'emploi

#### 2.2.1 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

##### Stabilité

L'ETICS ne participe pas à la stabilité d'ensemble de la construction (il ne doit pas être pris en compte dans le contreventement du bâtiment).

Les panneaux supports d'ETICS assurent ou non le contreventement de l'ouvrage. Le présent Avis ne vise pas la fonction contreventante des panneaux.

La tenue de l'ETICS sur le support est assurée de façon convenable par les fixations mécaniques, la cohésion de l'isolant et l'adhérence de l'enduit sur l'isolant.

##### Résistance au vent

L'ETICS présente une limitation d'emploi par rapport aux actions du vent en dépression. Son emploi n'est pas limité en pression (cf. § 4.3.2 du « Cahier ETICS sur COB »).

Les résistances au vent sont indiquées dans le tableau 1 du Dossier Technique ; le coefficient partiel de sécurité sur la résistance isolant/cheville est pris égal à 3,3 pour les isolants 431 IESE et ECOROCK, et 3,0 pour l'isolant ISOVER TF.

##### Sécurité en cas d'incendie

Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du « C + D ») doivent prendre en compte les caractéristiques suivantes :

- Stabilité au feu selon les règles appliquées aux constructions à ossature en bois.
- Classement de réaction au feu du système conformément à la norme NF EN 13501-1 :
  - Euroclasse A2-s1, d0 pour les configurations avec les finitions EHI GM, EHI GF, SILICANE TALOCHÉ et CALCIFIN.
  - Euroclasse A2-s2, d0 pour les configurations avec les finitions REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS, REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS, REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB.

- Classement de réaction au feu des isolants conformément à la norme NF EN 13501-1 : Euroclasse A1.

Les isolants du système ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la masse combustible mobilisable de la façade.

- La paroi revêtue du système relève du paragraphe 2.4.3 de l'Instruction Technique n°249 relative aux façades, lorsque la réglementation impose son application. À ce titre, il doit faire l'objet d'une appréciation favorable délivrée par un laboratoire agréé, ayant des compétences en réaction et résistance au feu.

##### Stabilité en zones sismiques

Dans la limite du domaine d'emploi visé au paragraphe 2.1, considérant les tableaux 2a, 2b et 2c du Dossier Technique :

- Les configurations du système visualisées en blanc peuvent être mises en œuvre en zones de sismicité 1 à 4 pour des bâtiments de catégories d'importance I à IV, sans disposition constructive spécifique.
- Les configurations du système visualisées en gris clair doivent respecter les prescriptions décrites aux § 3.2.1 et 3.5 du *Cahier du CSTB 3699\_V3* de mars 2014.
- Les configurations du système visualisées en gris foncé doivent respecter les prescriptions décrites aux § 3.4 et 3.5 du *Cahier du CSTB 3699\_V3* de mars 2014.

##### Étanchéité

L'ETICS n'assure pas l'étanchéité à l'air, qui doit être assurée par le mur support.

L'étanchéité à l'eau est assurée par l'ensemble de la paroi de COB et de l'ETICS.

##### Résistance aux chocs de sécurité

L'ETICS ne participe pas à la résistance aux chocs de sécurité visant le risque de chute à travers la façade, ces dispositions devant être assurées par la paroi de la COB.

##### Résistance aux chocs de conservation des performances et aux charges statiques

- La résistance aux chocs du système conduit aux catégories d'utilisation précisées dans le tableau 3 du Dossier Technique.
- Le comportement du système aux charges statiques en service (appui d'échelle par exemple) est satisfaisant.

## Isolation thermique

Le système est susceptible de satisfaire les exigences minimales des réglementations thermiques en vigueur. Un calcul doit être réalisé au cas par cas.

Le coefficient de transmission surfacique de la paroi de COB revêtue d'ETICS,  $U_p$  ( $W/m^2.K$ ), est défini à l'Annexe 3 du « Cahier ETICS sur COB » où la résistance thermique de l'isolant extérieur  $R_{isolant}$  est prise égale à la valeur certifiée par ACERMI (Association pour la Certification des Matériaux Isolants).

## Données environnementales

Le système ne dispose d'aucune déclaration environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière.

Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système.

## Aspects sanitaires

Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

## Prévention des accidents, maîtrise des accidents et maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de l'entretien

Les composants du système font l'objet de fiches de données de sécurité individuelles (FDS) disponibles auprès du titulaire et qui portent sur la présence éventuelle de substances dangereuses et sur les phrases de risque et les consignes de sécurité associées. L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ces composants sur les dangers éventuels liés à leur mise en œuvre et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI).

### 2.22 Durabilité et entretien

La durabilité du mur support est améliorée par la mise en œuvre du système grâce à la protection qu'il apporte contre les sollicitations extérieures.

La durabilité propre des composants et leur compatibilité, l'adhérence des enduits, permettent d'estimer que la durabilité du système est de plus d'une vingtaine d'années moyennant un entretien.

Pour les configurations du système avec les finitions EHI GM et EHI GF, la tenue en place et les propriétés fonctionnelles (isolation thermique, imperméabilité, etc.) ne sont pas altérées lorsque des microfissures viennent à se produire.

Les caractéristiques du système d'enduit (couche de base armée + finition) permettent de protéger efficacement l'isolant extérieur contre les risques d'accumulation d'humidité. Néanmoins, les points singuliers doivent être rigoureusement traités, en particulier les appuis de baie et les départs en partie basse. Les préconisations données dans le Dossier Technique doivent être scrupuleusement respectées.

L'encrassement lié à l'exposition en atmosphère urbaine ou industrielle ainsi que le développement de micro-organismes peuvent nécessiter un entretien d'aspect avant 10 ans.

### 2.23 Fabrication et contrôles

Le produit de base, les produits d'impression et les revêtements de finition font l'objet d'un contrôle interne de fabrication systématique tel que défini dans le plan de contrôle associé à l'ETA-11/0110 (système Pariso LR-M).

Les panneaux isolants et les treillis d'armature normale font l'objet d'un contrôle de fabrication systématique dans la cadre des certifications ACERMI et CSTBat, respectivement.

### 2.24 Mise en œuvre

Tous les composants du système sont mis en œuvre *in situ*. La préfabrication partielle ou totale, en usine ou en atelier, n'est pas visée par le présent Avis.

Ce système nécessite une reconnaissance impérative du support et exige une mise en œuvre soignée, notamment dans le traitement des points singuliers, le choix des fixations et leur nombre, la planéité d'ensemble des panneaux isolants, les quantités d'enduit appliquées et la régularité d'épaisseur d'application.

Les panneaux isolants ne sont pas destinés à être fixés directement sur les montants d'ossature pour réaliser un mur à cavité fermé.

Le spectre de l'armature ne doit pas être visible après la réalisation de la couche de base armée.

L'application de l'enduit de base MAÏTÉ doit être soignée, et ce d'autant plus lorsque le revêtement de finition est appliqué en faible épaisseur et ne permet pas de masquer les défauts esthétiques.

## 2.3 Cahier des Prescriptions techniques

### 2.31 Conception

Le choix et la densité des fixations doivent être déterminés en fonction de l'action du vent en dépression.

La résistance de calcul à l'action du vent en dépression doit être supérieure ou égale à :

- la sollicitation de dépression due à un vent normal (calculé selon les Règles NV 65) multipliée par un coefficient égal à 1,75, ou
- la sollicitation caractéristique de dépression due au vent (calculé selon l'Eurocode 1) multipliée par un coefficient égal à 1,5.

### 2.32 Conditions d'emploi et de mise en œuvre

Seuls les composants décrits dans le § 1 du Dossier Technique sont utilisables. Notamment, les épaisseurs minimales et maximales des panneaux isolants indiquées dans le Dossier Technique doivent être respectées.

Les Conditions Générales de mise en œuvre sont décrites au § 5.1 du « Cahier ETICS sur COB ».

La mise en œuvre des enduits doit être réalisée conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » (*Cahier du CSTB 3035\_V2* de juillet 2013) dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE ».

Seule la fixation mécanique des panneaux isolants est visée, sans collage ni calage préalable. La pose des fixations (vis à rosace) doit être effectuée conformément aux plans de fixation du Dossier Technique ; dans tous les cas, les fixations doivent être posées au droit des montants d'ossature. L'utilisation des vis sans les rosaces associées est interdite.

Un soin particulier doit être apporté à la suppression des éventuels désaffleurs entre panneaux isolants.

Les vis à rosace doivent être uniquement montées « à fleur ».

Le rebouchage ponctuel de joints ouverts (d'ouverture 2 à 10 mm environ) entre panneaux isolants doit être réalisé à l'aide de mousse de polyuréthane. Dans ce dernier cas, un temps d'expansion et de durcissement d'environ 1 heure doit être respecté.

La mousse de polyuréthane n'est destinée qu'au calfeutrement des joints entre panneaux isolants. Elle ne doit pas être utilisée pour pallier des manques d'isolant importants. Les panneaux isolants endommagés (angles cassés par exemple) ne doivent pas être utilisés.

L'armature doit être complètement enrobée dans la couche de base.

Par temps froid et humide, le séchage de l'enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. L'enduit de base doit être appliqué sans risque de gel dans les 24 heures suivant l'application.

Après séchage, l'épaisseur minimale de la couche de base doit être de 4,0 mm.

Lors de vérifications ultérieures, une valeur minimale de 20 % inférieure à cette valeur peut être **exceptionnellement** acceptée **ponctuellement**.

La finition CALCIFIN est sensible à l'humidité pendant la phase de séchage, avec un risque d'efflorescences blanchâtres dues à la carbonatation. Éviter l'application par temps humide et protéger des intempéries au moins trois jours après leur application.

L'application d'un produit d'impression avant les finitions EHI GM et EHI GF n'est pas admise.

### 2.33 Assistance technique

La Société ParexGroup S.A. est tenue d'apporter son assistance technique à toute entreprise appliquant le système qui en fera la demande.

## Conclusions

### Appréciation globale

L'utilisation du système dans le domaine proposé est appréciée favorablement.

### Validité

Jusqu'au 25 juin 2018.

Pour le Groupe Spécialisé n° 7  
La Présidente  
Laurence DUCAMP

---

### 3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

---

L'adaptation de cet ETICS sur supports pour constructions à ossature en bois nécessite :

- de vérifier que le mur présente, avant pose de l'isolation extérieure, une perméance à la vapeur d'eau limitée (barrière de vapeur selon le Dossier Technique),
- de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les supports soient humidifiés avant pose des panneaux isolants,
- de traiter avec soin et compétence les points singuliers, notamment les appuis et encadrements de baie,
- de protéger les panneaux isolants contre les intempéries, avant leur pose, en cours de pose et avant enduisage.

Ce système d'isolation thermique extérieure est destiné à être appliqué sur supports pour constructions à ossature en bois réalisés conformément au NF DTU 31.2 et dimensionnés pour présenter un déplacement horizontal inférieur ou égal à 1/500° sur une hauteur d'étage avec un entraxe maximal entre montants verticaux de 60 cm.

Son application sur parois planes verticales en maçonnerie ou en béton fait par ailleurs l'objet de l'Agrément Technique Européen ETA-11/0110 et d'un Document Technique d'Application en cours de validité.

Par ailleurs, du fait de la catégorie maximale de résistance aux chocs II pour les finitions SILICANE TALOCHÉ et EHI GF, l'application en rez-de-chaussée très exposé n'est pas visée.

Le revêtement de finition à faible consommation SILICANE TALOCHÉ masque difficilement les éventuels défauts de planéité. De ce fait, l'application de la couche de base doit être particulièrement soignée et la consommation minimale indiquée dans le Dossier Technique pour ce revêtement de finition doit être impérativement respectée, même s'il peut éventuellement être appliqué à une consommation inférieure sur d'autres supports.

Les réalisations effectuées, dont les plus anciennes remontent à 2012, se comportent dans l'ensemble de façon satisfaisante.

*Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 7*  
Christine GILLIOT

# Dossier Technique

## établi par le demandeur

## A. Description

Système d'isolation thermique destiné à être appliqué sur l'extérieur de murs de constructions à ossature en bois, neufs et conformes au NF DTU 31.2.

Le système est constitué d'un sous-enduit mince à base de liant hydraulique, obtenu à partir d'une poudre mélangée à de l'eau, armé d'un treillis en fibres de verre et appliqué sur des panneaux en laine de roche fixés mécaniquement au support par vis à rosace.

La finition est assurée :

- par un revêtement à base de liant acrylique, acrylosiloxane ou silicate, ou
- par un revêtement à base de chaux aérienne, ou
- par un enduit épais projeté à base de liant hydraulique.

La description du système et de son support se réfère :

- au « Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé » (*Cahier du CSTB 3035\_V2* de juillet 2013), dénommé dans la suite du texte « CPT enduit sur PSE »,
- et au document : « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à ossature en bois – Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n° 2 et n° 7 » (*Cahier du CSTB 3729\_V2* de décembre 2014), dénommé dans la suite du texte « Cahier ETICS sur COB ».

## 1. Composants

Les parois extérieures (panneaux supports d'ETICS) sont constituées de panneaux contreplaqués certifiés NF Extérieur CTB-X, de panneaux de particules certifiés CTB-H, de panneaux OSB/4 Option 1 certifiés CTB-OSB 4, de panneaux OSB/3 certifiés CTB-OSB 3 ou de panneaux lamibois LVL de type 2S ou 3S et de type 2 ou 3, conformément au § 3 du « Cahier ETICS sur COB ».

### 1.1 Composants principaux

#### 1.1.1 Panneaux isolants

Panneaux en laine de roche présentant une Euroclasse A1, d'épaisseur maximale 120 mm et faisant l'objet d'un certificat ACERMI en cours de validité. Les caractéristiques des panneaux sont indiquées dans chaque certificat.

**431 IESE** (Société Rockwool) : panneaux mono-densité non revêtus, de dimensions 1200 x 600 mm et d'épaisseur minimale 40 mm.

**ECOROCK** (Société Rockwool) : panneaux bi-densité non revêtus, de dimensions 1200 x 600 mm et d'épaisseur minimale 50 mm. Le côté du panneau présentant la densité la plus importante, d'épaisseur 20 mm, est celle destinée à recevoir l'enduit de base.

**ISOVER TF** (société Saint-Gobain Isover) : panneaux mono-densité non revêtus de dimensions 1200 x 600 mm et d'épaisseur minimale 60 mm.

Stockage : les panneaux doivent être stockés à l'abri des chocs et des intempéries. L'ouverture des emballages doit s'opérer le plus proche possible de l'emplacement de pose.

#### 1.1.2 Fixations mécaniques pour isolant

Vis à rosace : fixations constituées d'une rosace ajourée en plastique de diamètre 60 mm et d'une vis en acier électro-zingué de diamètre 6 mm :

- Ejotherm STR H (société Ejot)
- Termofix 6H-NT (société Fischer)

La longueur des vis est choisie en fonction de l'épaisseur d'isolant ; les rosaces sont montées « à fleur » de l'isolant (cf. figure 1a).

#### 1.1.3 Produit de base

**MAÏTÉ** : poudre à mélanger avec environ 17 % en poids d'eau, à base de ciment blanc, de copolymère vinylique micronisé, de pigments minéraux, de charges carbonates et siliceuse et d'adjuvants spécifiques.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

#### 1.14 Armatures

- Armatures normales (treillis en fibres de verre) visées dans l'ETA-11/0110, faisant l'objet d'un Certificat CSTBat en cours de validité et présentant les performances suivantes :

$$T \geq 1 \quad Ra \geq 1 \quad M = 2 \quad E \geq 2$$

Référence	Société
AVPC (R 131 A101 C+)	Saint-Gobain Adfors
AVU (R 131 A102 C+)	Saint-Gobain Adfors
AVPC (SSA-1363 F+)	Valmieras Stikla Skiedra

- Armatures renforcées : treillis en fibres de verre **AVR** (ARS 208 de la société Chomarat Textiles Industries et R 585 A 101 de la société Saint-Gobain Adfors ; cf. ETA-11/0110).

#### 1.15 Produits d'impression

**REVLANE+ RÉGULATEUR** : liquide pigmenté à base de liant acrylique, prêt à l'emploi, à appliquer obligatoirement avant les revêtements de finition **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS**, **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS**, **GRANILANE+** et **REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB**.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : seaux en plastique de 20 kg.

**SILICANE FOND** : liquide incolore à base de liant silicate de potassium :

- mélangé à 100 % en poids de **SILICANE PEINTURE** : à appliquer obligatoirement avant le revêtement de finition **SILICANE TALOCHÉ**,
- utilisé pur : à appliquer optionnellement avant le revêtement de finition **CALCIFIN**.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : bidons en plastique de 25 L.

**SILICANE PEINTURE** : liquide à base de liant silicate, à mélanger avec **SILICANE FOND**.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.

- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

#### 1.16 Revêtements de finition

**REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS** : pâtes prêtes à l'emploi à base de liant acrylique, pour une finition ribbée.

- Granulométries (mm) :
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN** : 1,6
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS** : 2,5

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

**REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS** : pâtes prêtes à l'emploi à base de liant acrylique, pour une finition talochée.

- Granulométries (mm) :
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN** : 1,0
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS** : 1,6

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

**REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB** : pâtes prêtes à l'emploi à base de liant acrylosiloxane, pour une finition talochée (**REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF**) ou ribbée (**REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB**).

- Granulométries (mm) :
  - **REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF** : 1,0
  - **REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB** : 1,6.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

**SILICANE TALOCHÉ** : pâte prête à l'emploi à base de liant silicate, pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,0.
- Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.

- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
- EHI GM** et **EHI GF** : poudres à mélanger avec de l'eau, à appliquer par projection, pour une finition rustique, rustique-écrasée ou grattée.
- Granulométries maximales (mm) :
    - EHI GM : 3,0
    - EHI GF : 2,0
  - Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
  - Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.
- CALCIFIN** : poudre à base de chaux aérienne, à mélanger avec de l'eau, pour une finition talochée.
- Granulométrie (mm) : 1,0.
  - Caractéristiques : cf. ETA-11/0110.
  - Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.

## 1.2 Accessoires

### 1.2.1 Profilés de raccordement et de protection

Profilés conformes au « CPT enduit sur PSE », dont en particulier :

- Profilés de départ :
  - Profilés de départ réglables en PVC avec entoilage, pour épaisseur d'isolant de 100 à 240 mm : IPVC100-5 et IPVC180-5 (pour finition mince) ; IPVC100-10 et IPVC180-10 (pour finition épaisse).
  - Profilés de départ en alliage d'aluminium : IPDA.
  - Clips en PVC avec entoilage, pour profilés de départ en aluminium : ISC5 (pour finition mince) et ISC10 (pour finition épaisse).
- Profilés d'angle :
  - Profilés d'angle en L, en PVC avec entoilage (retour 10 à 23 cm) : IA7, IA9, IA10 et IA11 (pour finition mince) ; IA3 et IA4 (pour finition épaisse).
  - Profilés d'angle non entoilés en aluminium pour finition mince : IA1.
  - Profilés d'angle horizontal formant goutte d'eau, en PVC avec entoilage : IPGE-5 (pour finition mince) et IPGE-10 (pour finition épaisse).
- Profilés d'arrêt latéral perforé en alliage d'aluminium : IPALA.
- Profilés de couronnement en alliage d'aluminium : IPCA.
- Profilés de désolidarisation pour portes, fenêtres, ouvertures et angles rentrants : IPPF9 (pour finition mince) et IPPF15-2 (pour finition épaisse).
- Profilés pour joint de dilatation en PVC avec entoilage, pour finition mince : IDILE (surfaces planes) et IDILV (angles rentrants).

### 1.2.2 Autres accessoires

- Vis non corrodables et compatibles avec les profilés (électrozinguées). Absence de visserie galvanisée ou cadmiée en contact direct avec les profilés métalliques.
- Mastic 25E référence 603 COLJOINT FLEX.
- Bandes de mousse imprégnée pour désolidarisation : BA11.
- Cales d'ajustement en PVC pour profilés de départ : ICAL.
- Mouchoirs de renfort en fibres de verre au niveau des angles de baies, jonctions de rails : IRA100, IRT25 ou IREN.
- Pièces de jonction en PVC pour profilés de départ en aluminium : IPJO.

## 2. Fabrication et contrôles

### 2.1 Fabrication

La fabrication du produit de base, des produits d'impression et des revêtements de finitions, ainsi que l'attestation de leur conformité sont définies dans l'ETA-11/0110.

- Le produit de base MAÏTÉ est fabriqué dans les usines de ParexGroup à Malesherbes (45) et à Portet-sur-Garonne (31).
- Le produit d'impression REVLANE+ RÉGULATEUR est fabriqué dans l'usine de Materis Peintures à La Bridoire (73).
- Les revêtements de finition REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS, REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS et REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB sont fabriqués dans les usines de Materis Peintures à La Bridoire (73) et de ParexGroup à Malesherbes (45).
- Le produit d'impression SILICANE FOND et SILICANE PEINTURE, le revêtement de finition SILICANE TALOCHÉ est fabriqué dans l'usine de Materis Paints à Cassano Valcuvia (Italie).
- Les revêtements de finition EHI GM et EHI GF sont fabriqués dans les usines de ParexGroup à Malesherbes (45) et à l'Isle-sur-la-Sorgue (84).

- Le revêtement de finition CALCIFIN est fabriqué dans l'usine de ParexGroup à Portet-sur-Garonne (31).
- Le lieu de fabrication des panneaux en laine de roche est indiqué dans chaque certificat ACERMI.
- Le lieu de fabrication des armatures normales est indiqué dans chaque certificat CSTBat.

### 2.2 Contrôles

- Les contrôles ou les dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de la constance de qualité du produit de base, des produits d'impression et des revêtements de finitions sont listés dans le plan de contrôle associé à l'ETA-11/0110.
- Les contrôles effectués sur la fabrication des panneaux en laine de roche sont conformes à la certification ACERMI.
- Les contrôles effectués sur la fabrication des treillis d'armature normale sont conformes à la certification CSTBat.

## 3. Mise en œuvre

### 3.1 Constitution du support

La constitution de la paroi porteuse, qui relève du NF DTU 31.2, est décrite au § 2 du « Cahier ETICS sur COB ».

Les panneaux supports d'ETICS admissibles sont ceux indiqués au § 1 du Dossier Technique et présentent les caractéristiques décrites au § 3 – Tableau 1 du « Cahier ETICS sur COB ».

### 3.2 Conditions générales de mise en œuvre

La mise hors d'eau des panneaux supports d'ETICS et la mise en œuvre des panneaux isolants sont réalisées conformément au § 5.1 du « Cahier ETICS sur COB ».

La mise en œuvre des enduits est réalisée conformément au chapitre 4 du « CPT enduit sur PSE ».

Par temps froid et humide, le séchage de l'enduit de base peut nécessiter plusieurs jours. L'enduit de base doit être mis en œuvre sans risque de gel dans les 24 heures suivant l'application.

### 3.3 Conditions spécifiques de mise en œuvre

#### 3.3.1 Mise en place des panneaux isolants

Les parois supports doivent être sèches. Selon l'organisation du chantier, il sera nécessaire de prévoir une protection de ces parois vis-à-vis de l'humidité.

Les panneaux isolants sont montés à joints décalés façon « coupe de pierre » à partir du profilé de départ. Le décalage minimal entre joints verticaux doit être de 20 cm (idéalement un demi-panneau).

Le sens de pose des panneaux ECOROCK doit être systématiquement vérifié (la face la plus dense est celle destinée à recevoir l'enduit de base).

La planéité des panneaux isolants doit être vérifiée régulièrement.

Veiller à ce que les panneaux soient croisés dans les angles verticaux du bâtiment (harpage).

Pour éviter d'avoir des joints entre panneaux isolants dans le prolongement des angles de baies, solives et autres éléments de construction, les panneaux doivent être découpés en « L » (décalage minimal 20 cm).

Les joints entre panneaux isolants ne doivent pas correspondre avec les joints entre panneaux supports.

Les panneaux isolants humides, endommagés, déformés ou souillés ne doivent pas être posés.

Les panneaux isolants sont fixés au support (au droit des montants) par vissage, sans collage ou calage préalable.

#### 3.3.1.1 Fixation en partie courante

- Les vis sont enfoncées au travers des rosaces et de l'isolant, puis vissées dans le support. La profondeur d'ancrage doit être au moins égale à 30 mm dans les montants d'ossature (cf. figure 1a).
- L'ensemble à visser doit être au contact à fleur de la surface de l'isolant.
- La distance de l'axe de la vis avec les bords du panneau isolant doit être supérieure ou égale à 80 mm. La distance entre deux vis doit être supérieure ou égale à 150 mm.
- Les vis doivent être positionnées au droit des montants d'ossature, à raison d'au moins 2 vis par montant pour un panneau isolant, soit au moins 4 vis par panneau entier en partie courante.
- Plan de fixation en partie courante : cf. figure 1b.

#### 3.3.1.2 Fixation aux points singuliers

Des fixations supplémentaires sont mises en œuvre comme indiqué au § 5.3.3 du « Cahier ETICS sur COB ».

### 3.32 Dispositions particulières

En cas de joints ouverts (largeur inférieure ou égale à 10 mm), ceux-ci doivent être rebouchés à l'aide de mousse de polyuréthane. Dans ce dernier cas, un temps d'expansion et de durcissement d'environ 1 heure doit être respecté.

### 3.33 Mise en œuvre de la couche de base armée

#### Préparation de l'enduit de base

- Mélanger la poudre MAÏTÉ avec environ 17 % en poids d'eau (soit environ 5,1 L d'eau par sac de 30 kg) à l'aide d'un malaxeur électrique, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeau.
- Temps de repos avant application : 5 à 10 minutes.
- Durée pratique d'utilisation : 1 heure.

#### Conditions d'application de l'enduit de base

- Application manuelle en deux passes avec délai de séchage entre passes :
  - Application d'une première passe à raison d'environ 3,6 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche crantée n° 12.
  - Marouflage de l'armature à la lisseuse inox.
  - Séchage de 24 heures.
  - Application d'une seconde passe à raison :
    - d'environ 2,4 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche crantée n°12 dans le cas des finitions EHI GM et EHI GF. Cette deuxième passe est laissée crantée,
    - d'environ 1,5 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche inox dans le cas des autres revêtements de finition.

ou

- Application manuelle en deux passes dite « frais dans frais » :
  - Application d'une première passe à raison d'environ 3,6 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche crantée n° 12.
  - Marouflage de l'armature à la lisseuse inox.
  - Délai d'attente d'au moins 2 heures.
  - Application d'une seconde passe à raison :
    - d'environ 2,4 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche crantée n° 12 dans le cas des finitions EHI GM et EHI GF. Cette deuxième passe est laissée crantée,
    - d'environ 1,5 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre à la taloche inox dans le cas des autres revêtements de finition.

ou

- Application mécanisée en une seule couche :
  - Application régulière et en plusieurs passes, à la machine à enduire équipée d'une lance à produit pâteux avec buse de 6 ou 8 mm, jusqu'à dépose d'une charge totale :
    - de 6,0 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre dans le cas des finitions EHI GM et EHI GF,
    - de 5,1 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre dans le cas des autres finitions.
  - Marouflage de l'armature à la taloche inox.
  - Lissage-réglage à la règle crantée dans le cas des finitions EHI GM et EHI GF, ou à la lame à enduire dans le cas des autres finitions.

#### Épaisseur minimale à l'état sec

L'épaisseur minimale de la couche de base armée à l'état sec doit être de 4,0 mm.

#### Délais d'attente avant nouvelle intervention

Au moins 12 heures, après vérification du durcissement suffisant de la couche de base. Sinon, attendre au moins 24 heures.

### 3.34 Application des produits d'impression

**REVLANE+ RÉGULATEUR** à appliquer obligatoirement avant les finitions **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS**, **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS** et **REVLANE SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB**.

- Préparation : réhomogénéiser à l'aide d'un malaxeur électrique.
- Mode d'application : à la brosse ou au rouleau à poils longs.
- Consommation minimale : 0,20 kg/m<sup>2</sup>.
- Temps de séchage : environ 6 heures selon les conditions climatiques.

**SILICANE FOND** à appliquer obligatoirement avant la finition **SILICANE TALOCHÉ**.

- Préparation : mélanger à 100 % en poids de **SILICANE PEINTURE** à la teinte, afin d'avoir la même couleur que **SILICANE TALOCHÉ**.
- Mode d'application : à la brosse ou au rouleau à poils longs.
- Consommation minimale : 0,10 kg/m<sup>2</sup> de produit préparé.

- Temps de séchage : au moins 24 heures selon les conditions climatiques.

**SILICANE FOND** à appliquer optionnellement avant la finition **CALCIFIN** :

- Préparation : réhomogénéiser à l'aide d'un malaxeur électrique.
- Mode d'application : à la brosse ou au rouleau à poils longs.
- Consommation minimale : 0,08 kg/m<sup>2</sup> de produit pur.
- Temps de séchage : au moins 12 heures selon les conditions climatiques.

### 3.35 Application des revêtements de finition

#### REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN/GROS

- Mode d'application : à la lisseuse inox puis frotassage à la taloche plastique de façon à serrer les grains pour obtenir l'aspect ribbé.
- Consommations minimales (kg/m<sup>2</sup>) :
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN** : 2,5
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS** : 3,0

#### REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN/GROS

- Mode d'application : à la lisseuse inox puis frotassage à la taloche plastique ou inox de façon à serrer les grains pour obtenir l'aspect taloché.
- Consommations minimales (kg/m<sup>2</sup>) :
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN** : 2,2
  - **REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS** : 2,7

#### REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF/RB

- Mode d'application : à la lisseuse inox, puis frotassage à la taloche plastique ou inox de façon à serrer les grains pour obtenir l'aspect taloché (**REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF**) ou frotassage à la taloche plastique pour obtenir l'aspect ribbé (**REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB**).
- Consommations minimales (kg/m<sup>2</sup>) :
  - **REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF** : 2,4
  - **REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB** : 2,0

#### SILICANE TALOCHÉ

- Mode d'application : à la taloche ; laisser raffermir et serrer le produit à la taloche inox (aspect taloché fin) ou feutrer à la taloche éponge (aspect enduit de maçon).
- Consommation minimale (kg/m<sup>2</sup>) : 1,5.

#### EHI GM

- Préparation :
  - mélanger la poudre avec environ 23 % en poids d'eau (soit environ 7 L d'eau par sac de 30 kg). Gâcher obligatoirement dans une bétonnière ou dans un malaxeur de machine à projeter les mortiers, par sacs complets, pendant 3 à 5 minutes.
  - Le taux de gâchage et la durée de malaxage doivent être constants pour éviter les différences de teinte après séchage.
- Durée pratique d'utilisation : environ 1 heure.
- Mode d'application : à l'aide d'un pot de projection (« cornet magique » de chez Putzmeister ou similaire) ou d'une machine à projeter.
- Finition rustique ou rustique-écrasée :
  - Appliquer l'enduit en deux passes, dont la première en épaisseur d'environ 5 mm.
  - Dès le raffermissement de la première passe, projeter la seconde (épaisseur : 5 à 6 mm). Pour la finition rustique, laisser la seconde passe sous forme de grain à l'état brut ; pour la finition rustique-écrasée, l'écraser à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une taloche plastique.
  - Consommation minimale : 14 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre.
- Finition grattée :
  - Appliquer l'enduit, dressé et serré, en épaisseur d'environ 13 mm.
  - Dès que l'enduit a suffisamment durci (quelques heures après ou le lendemain, suivant la température), éliminer la couche superficielle de l'enduit à l'aide d'un grattoir. L'épaisseur après grattage est d'environ 8 à 9 mm.
  - Consommation minimale : 16 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre.

#### EHI GF

- Préparation :
  - mélanger la poudre avec 26 à 27 % en poids d'eau (soit 7,8 à 8,1 L d'eau par sac de 30 kg). Gâcher obligatoirement dans une bétonnière ou dans un malaxeur de machine à projeter les mortiers, par sacs complets, pendant 3 à 5 minutes.
  - Le taux de gâchage et la durée de malaxage doivent être constants pour éviter les différences de teinte après séchage.
- Durée pratique d'utilisation : environ 1 heure.

- Mode d'application : à l'aide d'un pot de projection ou d'une machine à projeter.
- Finition rustique ou rustique-écrasée :
  - Appliquer l'enduit en deux passes, dont la première en épaisseur d'environ 5 mm.
  - Dès le raffermisssement de la première passe, projeter la seconde (épaisseur : 5 à 6 mm). Pour la finition rustique, laisser la seconde passe sous forme de grain à l'état brut ; pour la finition rustique-écrasée, l'écraser à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une taloche plastique.
  - Consommation minimale : 14 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre.
- Finition grattée :
  - Appliquer l'enduit, dressé et serré, en épaisseur d'environ 10 à 11 mm.
  - Dès que l'enduit a suffisamment durci (quelques heures après ou le lendemain, suivant la température), éliminer la couche superficielle de l'enduit à l'aide d'un grattoir. L'épaisseur après grattage est d'environ 8 à 9 mm.
  - Consommation minimale : 16 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre.

#### CALCIFIN

- Préparation : mélanger la poudre avec 24 à 26 % en poids d'eau, soit 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg, à l'aide d'un malaxeur pendant 5 minutes. Le taux de gâchage et la durée du malaxage doivent être constants pour éviter les différences de teintes après séchage.
- Temps de repos avant application : environ 5 minutes.
- Durée pratique d'utilisation : environ 2 heures.
- Mode d'application : à la lisseuse inox, puis frotassage à la taloche plastique ou inox de façon à serrer les grains pour obtenir l'aspect taloché.
- Consommation minimale : 1,8 kg/m<sup>2</sup> de produit en poudre.

### 3.36 Traitement des points singuliers

Des exemples de traitement des principaux points singuliers d'une COB revêtue de l'ETICS sont décrits au § 5.3 du « Cahier ETICS sur COB ». Certains points singuliers (arrêts, angles, joints ou raccordements) sont également traités au § 5 du « CPT enduit sur PSE ».

#### Traitement de l'appui de baie

Lorsque la pièce d'appui de la fenêtre ne reprend pas l'épaisseur totale de l'isolant extérieur, la tranche supérieure de l'isolant est recouverte de la couche de base armée au niveau de l'appui de baie. Une bavette rapportée recouvre alors cette partie ; cette bavette doit respecter les exigences décrites au paragraphe 5.1.7 du NF DTU 36.5 P1-1 et complétées par les dispositions prévues dans le document « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : principe de mise en œuvre autour des baies – liaison avec les fenêtres » - *Cahier du CSTB 3709* de mai 2012.

Dans le cas de bavettes d'appui avec relevé aux extrémités, le traitement des extrémités de l'appui consiste à mettre en œuvre un mastic sur fond de joint entre la bavette et l'enduit de base, la bavette devant être posée avant le revêtement de finition du système. Pour une longueur d'appui supérieure à 1,20 m, il faut prévoir une bavette en deux parties avec joint de dilatation intermédiaire, ou passer en bavette sans relevé avec support d'extrémité.

Dans le cas de bavettes d'appui sans relevés aux extrémités, le traitement des extrémités de l'appui doit obligatoirement se faire par pose de supports d'extrémité, posés sur bain de mastic sur l'isolant, et assurant l'évacuation des eaux de ruissellement.

Dans les deux cas, le mastic 603 COL'JOINT FLEX disposé en cordons permet de solidariser la bavette au système et d'améliorer l'adhérence et l'étanchéité. De plus, une deuxième fixation mécanique de la bavette (patte-équerre par exemple) est nécessaire à la jonction entre bavettes ou pour des bavettes de longueur supérieure ou égale à 3 m.

#### Traitement des angles horizontaux en sous-face

Pour le traitement des angles horizontaux en sous-face (vousures par exemple), des renforts d'arête munis d'un nez goutte d'eau doivent être positionnés dans la couche de sous-enduit.

#### Calfeutrement entre enduit et menuiserie

Le calfeutrement au raccordement entre enduit et menuiserie doit être réalisé soigneusement à l'aide d'un joint mastic 603 COL'JOINT FLEX ou d'un profilé de raccord IPPF.

## 4. Assistance technique

La société ParexGroup S.A. assure la formation du personnel et/ou l'assistance au démarrage sur chantier, auprès des utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du procédé.

*Nota* : Cette assistance ne peut être assimilée, ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

## 5. Entretien, rénovation et réparation

L'entretien, la rénovation et la réfection des dégradations peuvent être effectuées conformément aux § 6.1 et 6.2 du « CPT enduit sur PSE ».

## B. Résultats expérimentaux

- Agrément Technique Européen ETA-11/0110 : Pariso LR – M.
- Rapport d'essais CSTB n° R2EM/EM 14-064 concernant les systèmes Pariso PSE - M et Pariso LR – M.
- Rapport d'essais Fraunhofer WKI n° U 925 / 2003 : arrachement des fixations dans du bois.
- Rapports de classement CSTB n° RA09-0159, RA12-0195 et RA13-0148 : réaction au feu du système.
- Rapport d'essais CSTB n° R2EM/EM 11-112 : résistance au débou-tonnage dans ISOVER TF.

## C. Références

### C1. Données Environnementales<sup>1</sup>

Le système Pariso MOB LR - M ne fait pas l'objet d'une déclaration environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits ou procédés visés sont susceptibles d'être intégrés.

### C2. Autres références

- Date des premières applications : 2012.
- Importance des réalisations actuelles : environ 2 500 m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis.



## Tableau et figures du Dossier Technique

Tableau 1 : Système fixé par vis avec rosace : résistances de calcul à l'action du vent en dépression, indiquées en Pa

Référence d'isolant	Diamètre de rosace $\varnothing$ (mm)	Épaisseur d'isolant $e$ (mm)	Nombre de vis à rosace par panneau	
			4	6
431 IESE	$\varnothing \geq 60$	$40 \leq e < 100$	740	1110
		$100 \leq e \leq 120$	1275	1910
ECOROCK	$\varnothing \geq 60$	$50 \leq e < 120$	640	960
		$e = 120$	805	1205
	$\varnothing \geq 90$	$50 \leq e < 120$	715	1075
		$e = 120$	1195	1795
ISOVER TF	$\varnothing \geq 60$	$60 \leq e < 100$	890	1335
		$100 \leq e \leq 120$	1325	1985

**Tableau 2 : Mise en œuvre du système en zones sismiques**

**Tableau 2a : Système avec panneaux isolants 431 IESE**

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous :	Épaisseur d'isolant (mm)					
	40	50 à 70	80 à 90	100	110	120
SILICANE TALOCHÉ						
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB						
CALCIFIN						
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN						
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF						
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN						
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS						
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS						
EHI GM gratté						
EHI GF gratté						
EHI GM rustique ou rustique-écrasé						
EHI GF rustique ou rustique-écrasé						

**Tableau 2b : Système avec panneaux isolants ECOROCK**

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous :	Épaisseur d'isolant (mm)				
	50 à 60	70 à 90	100	110	120
SILICANE TALOCHÉ					
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB					
CALCIFIN					
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN					
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF					
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN					
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS					
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS					
EHI GM gratté					
EHI GF gratté					
EHI GM rustique ou rustique-écrasé					
EHI GF rustique ou rustique-écrasé					

Blanc : système de masse surfacique inférieure à 20 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.1 du *Cahier du CSTB 3699\_V3*)

Gris clair : système de masse surfacique supérieure ou égale à 20 kg/m<sup>2</sup> et inférieure à 25 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.2.1 et 3.5 du *Cahier du CSTB 3699\_V3*)

Gris foncé: système de masse surfacique supérieure ou égale à 25 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.4 et 3.5 du *Cahier du CSTB 3699\_V3*).

Tableau 2c : Système avec panneaux isolants ISOVER TF

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous :	Épaisseur d'isolant (mm)			
	60 à 80	90	100 à 110	120
SILICANE TALOCHÉ				
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB				
CALCIFIN				
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN				
REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF				
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN				
REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS				
REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS				
EHI GM gratté				
EHI GF gratté				
EHI GM rustique ou rustique-écrasé				
EHI GF rustique ou rustique-écrasé				

Blanc : système de masse surfacique inférieure à 20 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.1 du Cahier du CSTB 3699\_V3)

Gris clair : système de masse surfacique supérieure ou égale à 20 et inférieure à 25 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.2.1 et 3.5 du Cahier du CSTB 3699\_V3)

Gris foncé : système de masse surfacique supérieure ou égale à 25 kg/m<sup>2</sup> (§ 3.4 et 3.5 du Cahier du CSTB 3699\_V3).

Tableau 3 : Résistance aux chocs de conservation des performances : catégories d'utilisation du système

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous :	Simple armature normale	Double armature normale	Armature renforcée + armature normale
Avec REVLANE+ RÉGULATEUR : - REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN - REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS - REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ FIN - REVLANE+ IGNIFUGÉ RIBBÉ GROS	Catégorie I		
Avec REVLANE+ RÉGULATEUR : - REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ TF - REVLANE+ SILOXANÉ IGNIFUGÉ RB	Catégorie II	Catégorie I	
Avec SILICANE FOND : SILICANE TALOCHÉ	Catégorie II		
EHI GM	Catégorie II	Catégorie I	
EHI GF	Catégorie III	Catégorie II	
CALCIFIN	Catégorie II	Catégorie I	

Catégorie III : zone qui n'est pas susceptible d'être endommagée par des chocs normaux causés par des personnes ou par des objets (jets d'objets ou coups).

Catégorie II : zone exposée à des chocs (jets d'objets ou coups) plus ou moins violents, mais dans des endroits publics où la hauteur du système limite l'étendue de l'impact ; ou à des niveaux inférieurs lorsque l'accès au bâtiment est principalement utilisé par des personnes soigneuses.

Catégorie I : zone facilement accessible au public au niveau du sol et vulnérable aux chocs de corps durs mais non soumise à une utilisation anormalement sévère.



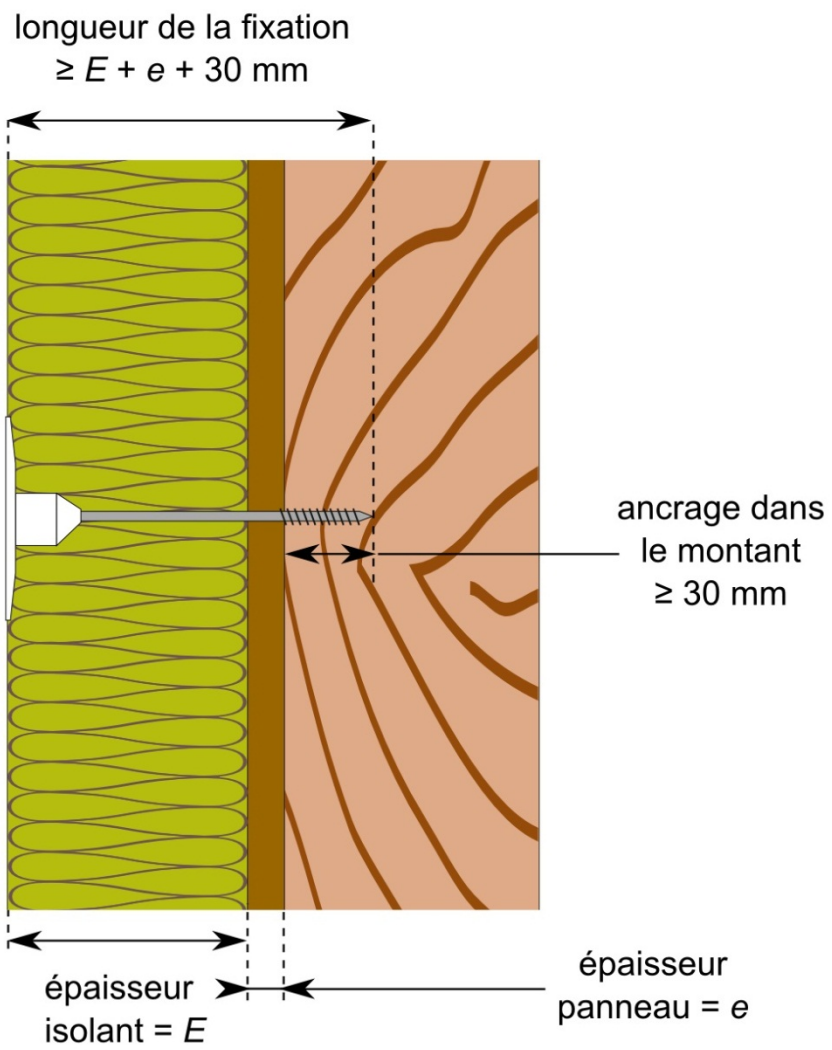


Figure 1a : Fixation des panneaux isolants par vis avec rosace (coupe verticale)

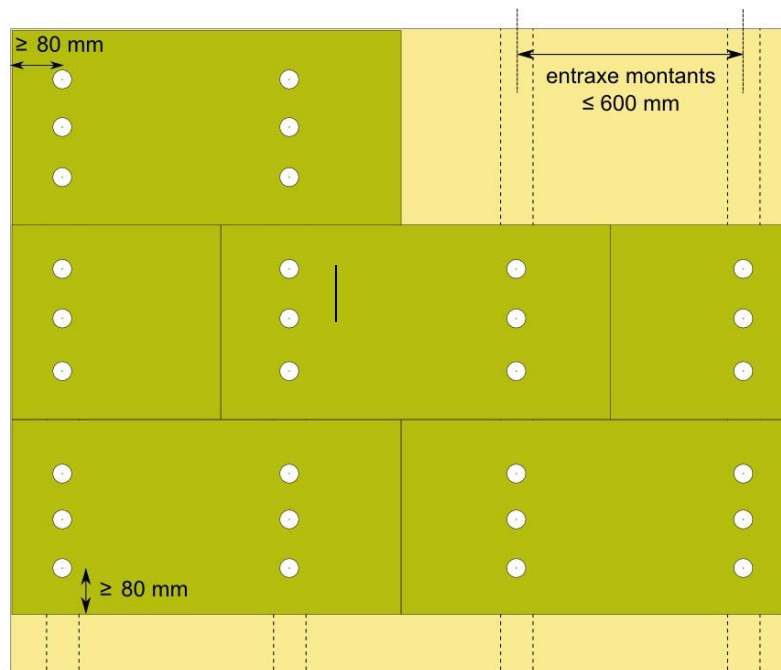

**4 vis à rosace par panneau (2 vis par montant)**

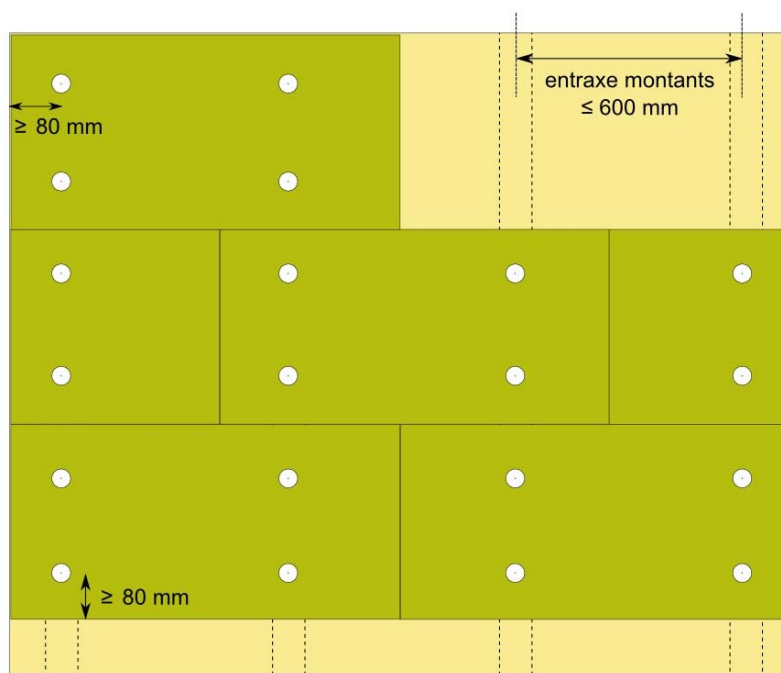

**6 vis à rosace par panneau (3 vis par montant)**

*Figure 1b : Fixation par vis avec rosace – plans de fixation des panneaux isolants en partie courante*